




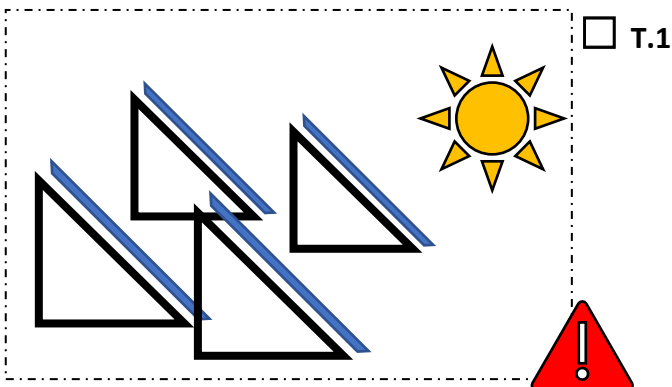


☐ T.1
a TERRA su STRUTTURA FISSA
 (se in area agricola è da verificare
 necessità di asservimento L.R. 17/2022)

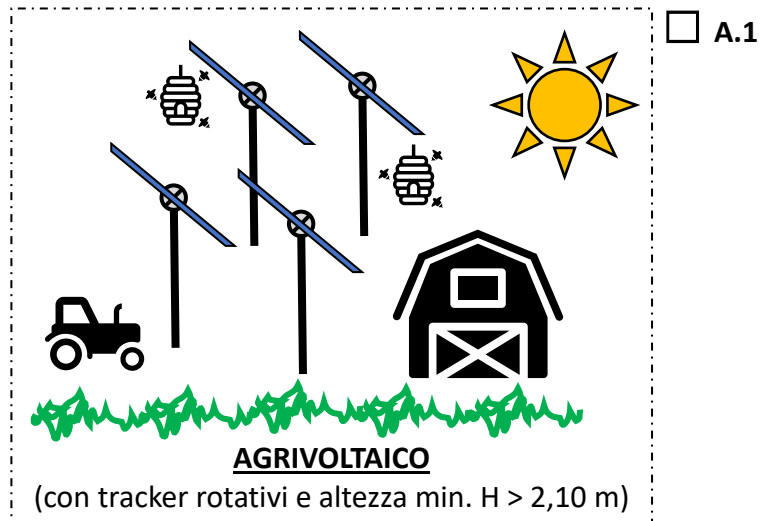

☐ A.1
AGRIVOLTAICO
 (con tracker rotativi e altezza min. H > 2,10 m)

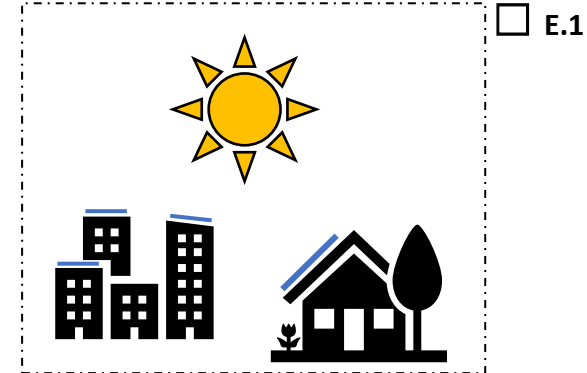

☐ E.1
**su COPERTURA EDIFICI
 o pertinenze**

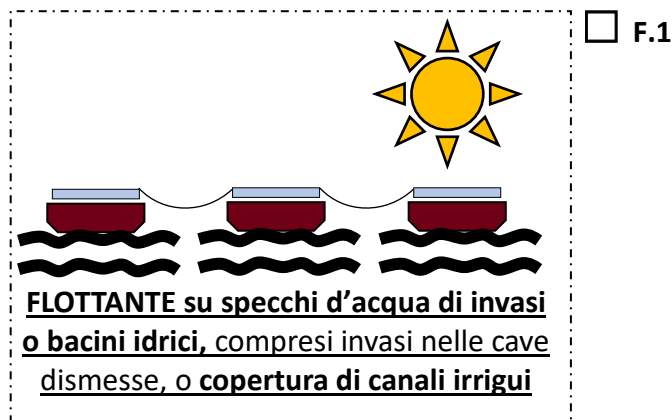

☐ F.1
**FLOTTANTE su specchi d'acqua di invasi
 o bacini idrici, compresi invasi nelle cave
 dismesse, o copertura di canali irrigui**



☐ AA.1
AGRIVOLTAICO AVANZATO
 con sistemi monitoraggio
 (Art. 65 co. 1-quater e 1-quinquies L. 27/2012)

NOME IMPIANTO: _____

COMUNE: _____ (__)

POTENZA: _____ [MW]


TIPO di IMPIANTO

- ☐ SU COPERTURA
- ☐ A TERRA SU STRUTTURA FISSA
- ☐ FLOTTANTE
- ☐ AGRIVOLTAICO / AGR. AVANZATO

DESTINAZIONE URBANISTICA

- ☐ AGRICOLA ☐ AGR. di PREGIO
- ☐ INDUST. / ARTIG. / COMM.
- ☐ CAVA / DISCARICA

TIPO DI IMPIANTO

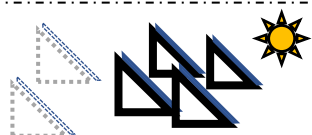

- Art. 20 co. 8. lett. **A)**

Modifica di impianti esistenti



- Art. 20 co. 8. lett. **B)**

Siti oggetto di Bonifica



- Art. 20 co. 8. lett. **C)**

Cave o Miniere
Cessate, non recuperate
o abbandonate o in condizioni
di degrado ambientale, o le
porzioni di cave e miniere non
suscettibili di ulteriore sfruttamento



- Art. 20 co. 8. lett. **Cbis), Cbis_1)**



Siti e impianti di gestori
Ferrovie & Autostrade - Aeroportuale
Siti e impianti nelle **disponibilità dei gestori** di
infrastrutture ferroviarie e concessionarie autostradali,
e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei
sedimi aeroportuali



Industriale Artigianale Commerciale

SITI INTERESSE NAZIONALE




Cave Miniere


- Art. 20 co. 8. lett. **C-ter) 1**



500 m



Agricola



- Art. 20 co. 8. lett. **C-ter) 2**



Aree interne ad impianti industriali e
stabilimenti (Art. 268, co. 1, lett. h
D. Lgs 152/2006)


Impianti industriali, stabilimenti



- Art. 20 co. 8. lett. **C-ter) 3**



Aree adiacenti **entro 300 m**
da rete autostradale



500 m



- Art. 20 co. 8. lett. **C-quater)**



Oltre 500 m dai beni sottoposti
a tutela ai sensi della parte II o
dell'Art.136 del D.Lgs 42/2004

Altre aree esterne a beni tutelati

INDIVIDUAZIONE del REGIME di AUTORIZZAZIONE di IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI:



Allegato A □

Edilizia Libera Art 7 D. Lgs 190/2024

Modello unico semplificato

Autorità competente: **COMUNE** (*)

(*): Solo nel caso di effettiva disponibilità delle aree, compresa l'estensione totale del tracciato della linea di connessione

- ☐ a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti [...];
- ☐ b_1) a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) (art. 2 DM LL.PP 02/04/1968, n. 1444), di P < 12 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- ☐ b_2) di P < 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- ☐ c) di P < 5 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- ☐ d_1) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di P < 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
- ☐ d_2) di P < 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
- ☐ e) impianti agrivoltaici di P < 5 MW che consentono la continuità dell'attività agricola e pastorale;
- ☐ v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.



Allegato B □

P.A.S. Art 8 D. Lgs 190/2024

Procedura Abilitativa Semplificata

Autorità competente: **COMUNE** (**)

(**): Compresi i casi in cui la linea di connessione interessi aree non nella disponibilità del Proponente (co.2 art. 8)

- ☐ a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
- ☐ b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
- ☐ c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- ☐ d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- ☐ e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»;
- ☐ f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;
- ☐ cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.



Allegato C □

A.U. Art 9 D. Lgs 190/2024

Autorizzazione Unica

Autorità competente: **REGIONE** (***)

(***): Con validità di variante urbanistica. Se interventi sottoposti a V.I.A. si applica art.27-bis D. Lgs 152/2006

- ☐ a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- ☐ u) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW
- ☐ v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- ☐ z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- ☐ aa) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

MODIFICHE alle SOGLIE del D. LGS 152/2006 INTRODOTTE dal D. Lgs 190/2024:

V.I.A. Statale Allegato II



2-impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale. (145)

((2-bis) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.))

Screening Statale Allegato II-bis

**1. ((a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;))**

P.A.U.R.



V.I.A. Regionale Allegato III

**((c-ter) Impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
c-quater) Impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato II, numero 2) e di cui alla lettera c-ter);))**

Autorità competente: **REGIONE** (*)
(*): Nei casi in cui il progetto sia assoggettato alla Valutazione di Impatto Ambientale



Screening Regionale Allegato IV

**2. d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 15 MW, installati su strutture o edifici esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;**

ALTRE CONDIZIONI NECESSARIE PER PROCEDIBILITA' ISTANZA (D.M. 10/09/2010):

IDONEITA' dell'AREA: (dichiarazione asseverata del tecnico abilitato) ☐ SI ☐ NO


DISPONIBILITA' delle AREE di IMPIANTO (punto 13.1 lett. D) ☐ SI ☐ NO

COMPLETEZZA PROGETTO DEFINITIVO (punti 13.1 e 14.2) ☐ SI ☐ NO

PARERE (punto 13.1 lett. H) ☐ SI ☐ NO


RICHIESTA DI VARIANTE URBANISTICA ☐ SI ☐ NO

VERIFICA DISPONIBILITA' DOCUMENTAZIONE di PROGETTO LINEA ELETTRICA:

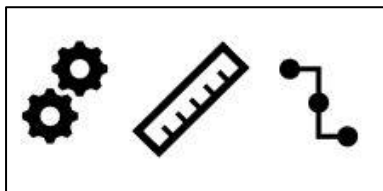

1) S.T.M.G. (soluzione tecnica minima generale secondo T.I.C.A. vigente)

Preventivo di connessione emesso dal Gestore di rete comprensivo dei costi e degli interventi per la realizzazione della linea di connessione.

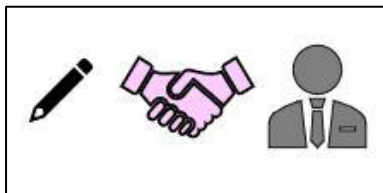☐ SI☐ NO

2 a) ACCETTAZIONE S.T.M.G. e MODIFICHE ALLA RTN (TERNA)

Con indicazione del soggetto che realizzerà le opere di connessione e specifica di eventuali interventi sulla rete di competenza TERNA s.p.a

☐ SI☐ NO


2 b) VERSAMENTO ONERI ACCETTAZIONE PREVENTIVO

Dimostrazione dell'avvenuto pagamento del 30% dell'importo

☐ SI☐ NO

3) RICHIESTA di VALIDAZIONE del PROGETTO di CONNESSIONE

(COME INOLTRATA al GESTORE di RETE)

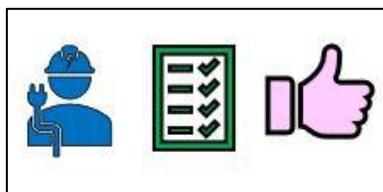☐ SI☐ NO

4) VALIDAZIONE PROGETTO OPERE di CONNESSIONE

Da conseguirsi **entro i termini di conclusione del procedimento di autorizzazione (*)** (emessa da parte dell'ente di distribuzione, o con approvazione del P.T.O. in caso di competenza di TERNA S.p.A.)

☐ SI☐ NO (*)

PIANO PARTICELLARE di ESPROPRIO (con indirizzi e recapiti dei soggetti privati interessati dalle opere di connessione): ☐ SI ☐ NO

PUNTO 13.1 lett. F) DM. 10/09/2010: Il preventivo per la connessione è redatto dal Gestore della rete elettrica nazionale (RTN) o della rete di distribuzione, secondo quanto riportato agli artt. 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e s.m.i.. Al preventivo devono essere inoltre allegati gli elaborati tecnici necessari alla valutazione delle sole opere riportate nella STMG (sia per la parte di connessione che di utenza).